Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
ООО"ПАРТНЁР"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории "ГК ВКарьер"
№РОСС RU.СА.ИЛ.6.011 выдан ООО «СтройАудит»

142000, Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. Малая Гороховка, стр.1Б, помещ.1П Почтовый адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, а/я 60

АКТ ОТБОРА ПРОБ № 0720ЖЩ.1

Адрес объекта:	МО, городской округ Домодедово, в 0,7 км западнее д. Жирошкино.
Дата отбора:	20.07.2026г.
Наименование материала:	Щебень из гравия смесь фр 5-20
Место отбора:	Карьер Жирошкино
Стандарт на технические условия:	ГОСТ 8267-93
Предприятие-изготовитель:	ГК "ВКарьер"
Метод отбора проб:	по ГОСТ 8269.0-2025
Количество проб:	1 шт.
Масса лабораторной пробы:	15 кг
Обозначение/номер пробы:	Проба № 2
Цель отбора пробы:	Определение физико-механических свойств
Используемое оборудование:	Совок, мешки
Условия отбора:	t +18°C

Отбор проб произвел:

Зав. лаб. / [подпись] / Фрегкина Л.Г. /

(Должность/Подпись / ФИО)

При отборе присутствовали:

_____/ _____/_____ /

(Должность/Подпись / ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
ООО"ПАРТНЁР"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории "ГК ВКарьер"
№РОСС RU.СА.ИЛ.6.011 выдан ООО «СтройАудит»
142000, Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. Малая Гороховка, стр.1Б, помещ.1П Почтовый адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, а/я 60

"УТВЕРЖДАЮ"
зав. лаборатории "ГК ВКарьер"
Федечкина Л.Г.
23.07.2026г.

+7 (926) 405-23-93, 8 936 505 22 72
ooo.partner21@mail.ru

Протокол лабораторного испытания щебня из гравия № 260723.Ж1 от 23.07.2026г.

Адрес объекта: МО, городской округ Домодедово, в 0,7 км западнее д. Жирошкино.
Дата отбора пробы: 20.07.26г.
Дата испытания пробы: 20.07. - 23.07.26г.
Наименование материала: Щебень из гравия смесь фр. 5-20 мм
Место отбора проб: Карьер Жирошкино

№ п. п.	Вид испытаний	Фактические результаты испытаний	Требования ГОСТ	Метод испытания ГОСТ
1	Естественная влажность, %	5,2	Не нормируется	8269.0-2025
2	Насыпная плотность, т/м³	1,35	Не нормируется	
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	0,23	Не более 1	
5	Содержание глины в комках,%	Отс.	Не более 0,25	
5	Содержание пластинчатой(лещадной) и игловатой формы,%	4,6	До 10 вкл.	
			Группа 1	
6	Потеря массы при испытании, %	11,8	Св. 8 до 12	
	Марка по дробимости	800	Не нормируется	8267-93

Зерновой состав

Отверстий контрольных сит, мм	Остатки на ситах,%		Полные остатки на ситах, % по массе
	Частные	Полные	
1,25D	0,45	0,45	До 0,5
D	7,3	7,75	До 10
0,5(D+d)	24,25	32	От 30 до 60
d	65,6	97,6	От 90 до 100
1,25	1,9	99,5	От 95 до 100
<1,25	0,5	100	Не нормируется

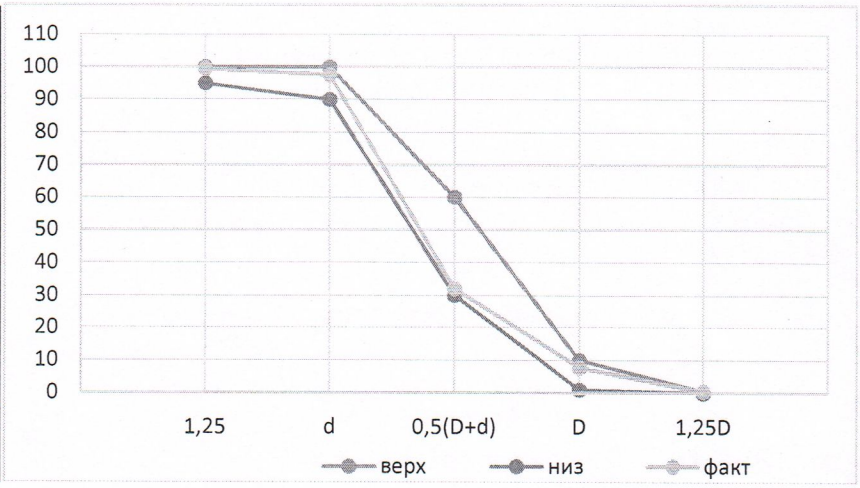

Применяемое оборудование и инструменты:
Весы электронные Vibka AB-3202 RCE зав.№ 190049137 Свидетельство о поверке VB062600000197 от 18.06.2026г.; Весы электронные AD-H зав.№ 026121178 Свидетельство о поверке С-ДЕЧ/25-05-2026/528393251 от 25.05.2026г.; Сушильный шкаф ШС-40-02 СПУ зав.№022601410 Аттестат №0278 от 27.05.2026г.; Набор сит КП-109/1 зав.№ 185 Сертификат о калибровке № 0279/2026 от 09.07.26.; Металлическая мерная емкость 20 л инв.№ 8 Сертификат о калибровке № 0278/2026 от 09.07.26.; Комплект цилиндров с плунжером КП-116 инв.№ 7 Аттестат № 0320 от 09.07.26.; Шаблон КП-601/5 зав.№ К25042211 Сертификат о калибровке № 0241/2026 от 25.05.26.; Пресс гидравлический малогабаритный зав.№ 1489 ..... ПГМ-500МГ4А

Заключение: Проба гравия смесь фракций 5-20 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ"
Полный остаток на контрольных ситах соответствуют значениям Таблицы 1 ГОСТ 8267-93.

Испытание провел: Федечкина Л.Г.